IN 011 - ANEXO C
DETALHE 1 - (Padrão)



MARCA DE CONFORMIDADE

INSTALAÇÃO DA
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
s/ esc

IN 006 - ANEXO C
DETALHE 2 - (Padrão)

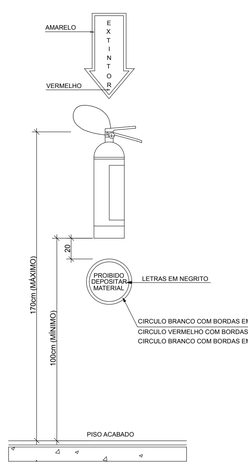

MARCA DE CONFORMIDADE

DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
s/ esc

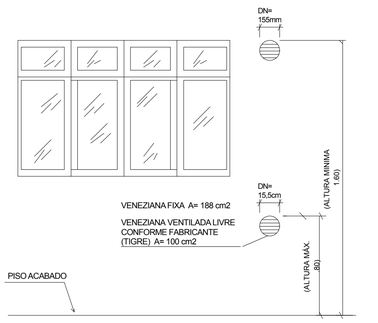

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES
ESC. 1/20

DETALHE A
ESC. 1/5

DETALHE CORRIMÃO ESCADA E RAMPA

DETALHES DO CORRIMÃO

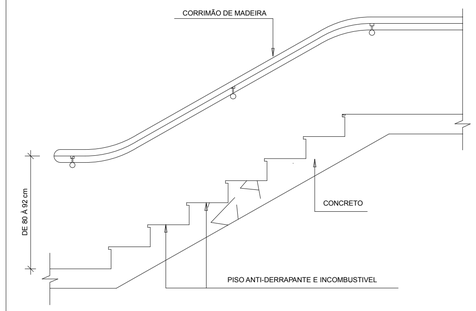

CORTE LONGITUDINAL ESQUEMÁTICO



DETALHE 01
ESCALA 1/10

DETALHE 02
ESCALA 1/10

OBS.:
TODO ACABAMENTO E FINAIS DO CORRIMÃO DE MADEIRA DEVERÃO SER ARREDONDADOS E SEM O EFEITO DE GANCHO. NA ESCADA ENCLAUSURADA HAVERÁ INSCRIÇÃO EM CADA ANDAR IDENTIFICANDO O NÚMERO DO PAVIMENTO. O COEFICIENTE FRICÇÃO DINÂMICA DO PISO DA ESCADA DEVERÁ SER SUPERIOR 0,40 m.

CORTE TRANSVERSAL ESQUEMÁTICO

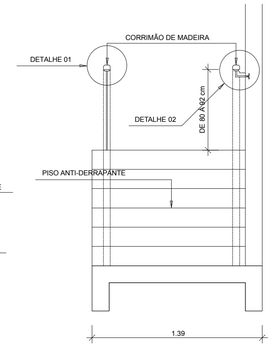

ESCADA DE ACESSO
AO 2º PAVTO.

IN 006 - ANEXO B
Quadro de Simbologia e Legenda do
Sistema Preventivo por Extintores

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg - COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE Ver detalhe 2
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE COM PRISMA Ver detalhe 3
S	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE Ver detalhe 4
C	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAÇÃO DE PISO E COLUNA Ver detalhe 5
	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - (H2O) - 75 LITROS - SEM Ver detalhe 7

IN 013 - ANEXO B (Padrão)
QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO) Ver detalhe 2
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO) Ver detalhe 1

IN 011 - ANEXO B (Padrão)
QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTÔNOMO) Ver detalhe 1

IN 011 - ANEXO C
DETALHE 3 - (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 12 Vcc (indicar o que está sendo utilizado)
- Nível mínimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos
  - 5 lux, para locais com desníveis

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)
- Tensão individual da bateria = 12 Volts

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LÂMPADAS:
- Tipo: (incandescente ou fluorescente)
- Potência: 16 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

ABRIGO PARA GLP





OBS.:
Art. 114 - A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a formação de vazios no interior da parede
Art. 121- As canalizações só poderão ser cobertas pela alvenaria depois de convinientimento testadas.

LEGENDA	
01	ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA QUEBRA-CHAMAS, MALHA MINIMA DE 2,0, MAXIMO 5,0 mm.
02	BOTIJÃO COM 13 kg DE GPL.
03	VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0,02 A 0,03 kg/cm2.
04	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.
05	MANGUEIRA FLEXÍVEL.
06	PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.
07	TETO DE CONCRETO MACIÇO.
08	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE PLACAS.
09	PISO DE CONCRETO MACIÇO.
10	ESTRADO DE MADEIRA.

IN 013 - ANEXO C
DETALHE 1 - (Padrão)

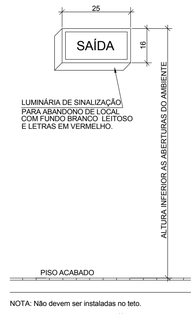

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
s/ esc

IN 0011 - ANEXO C
DETALHE 4 - (Informativo)

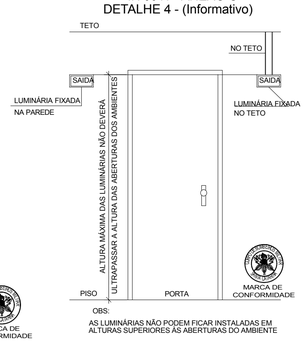

ALTURA DAS LUMINÁRIAS
s/ esc.

DETALHE PONTO
PARA FOGÃO
SEM ESCALA



DETALHE
TOMADA
DE CONSUMO
ESC. 1/20

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC.: 1/75

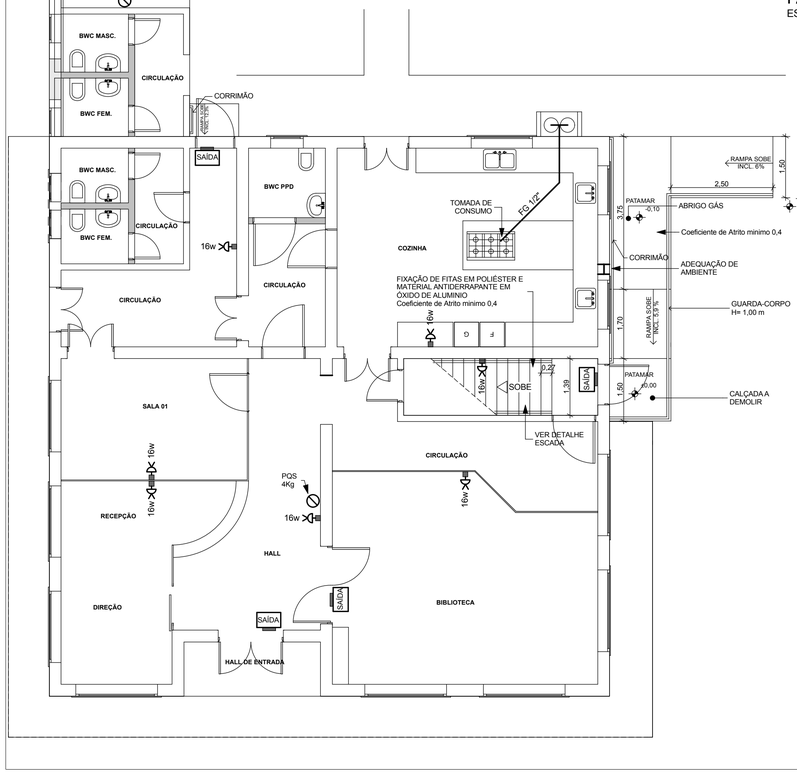

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
PLANTA BAIXA SUPERIOR

ESC.: 1/75

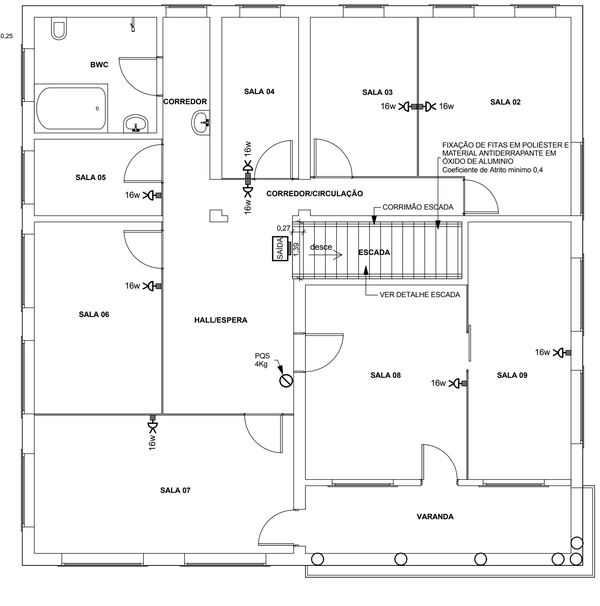

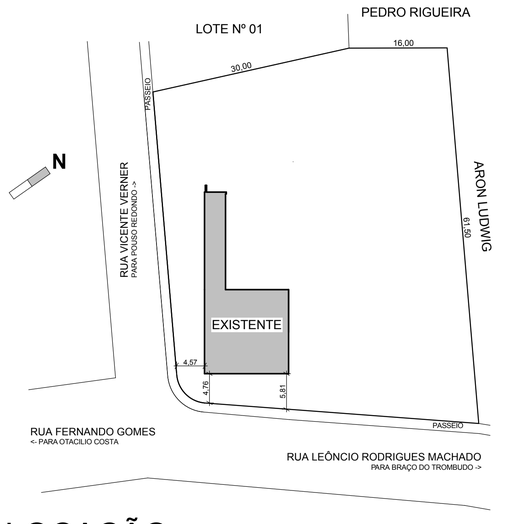

LOCAÇÃO

ESCALA: 1/500

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
FONE/FAX: (47) 3531-4242
CEP: 89160-000 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

OBRA: CENTRO DE CULTURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

ENDEREÇO: RUA LEÔNCIO RODRIGUES MACHADO, LOCALIDADE DE SERRIL

CONTEÚDO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
LOCAÇÃO
DETALHES

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/06/2010

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA TOTAL: 431,03m²

DESENHO: IVAN JAHNKE

PRANCHA: **PREV. 01/01**

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: