

DADOS DO TRANSFORMADOR

OIS.....

Plaqueta

☐ TD Instalado

☐ TD Retirado

Marca TD:.....

Nº de Série:.....

Potência:.....

Impedância:.....

Data de Fabricação:.....

Peso:.....

Volume de Óleo:.....

Tensão 1º TAP:.....

Tensão Último TAP:.....

Nº TAPs:.....

TAPs ajustado:.....

Fase ligada:.....

Elo fusível:.....

☐ Comutador Rotativo

☐ PAINEL

☐ Comutador Externo

Data: / / .

NOTA:

NA EXECUÇÃO DA OBRA, TODAS AS CERCAS DE ARAME QUE CORTAM O TRAÇADO OU SEGUEM PARALELAMENTE ATÉ 15m DO EIXO DA LINHA, MESMO QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO, DEVERÃO SER SECCIONADAS E ATERRADAS CONFORME NORMATIVA I-313.0002 DA CELESC. TELAS DE ARAME, SOMENTE ATERRAR.

DADOS DA OBRA TOMBAMENTO FINAL

INSTALADO

Ext. Rede Média Tensão.....km

Ext. Rede Baixa Tensão.....km

Ext. Rede Mista.....km

RETIRADO

Ext. Rede Média Tensão.....km

Ext. Rede Baixa Tensão.....km


Ext. Rede Mista.....km

SEGURANÇA

ANTES DE INICIAR O TRABALHO:

**1º) DESENERGIZAR,
2º) TESTAR,
3º) ATERRAR,
4º) SINALIZAR,
5º) TRABALHAR.**

SEMPRE UTILIZAR OS EPI'S E EPC'S.

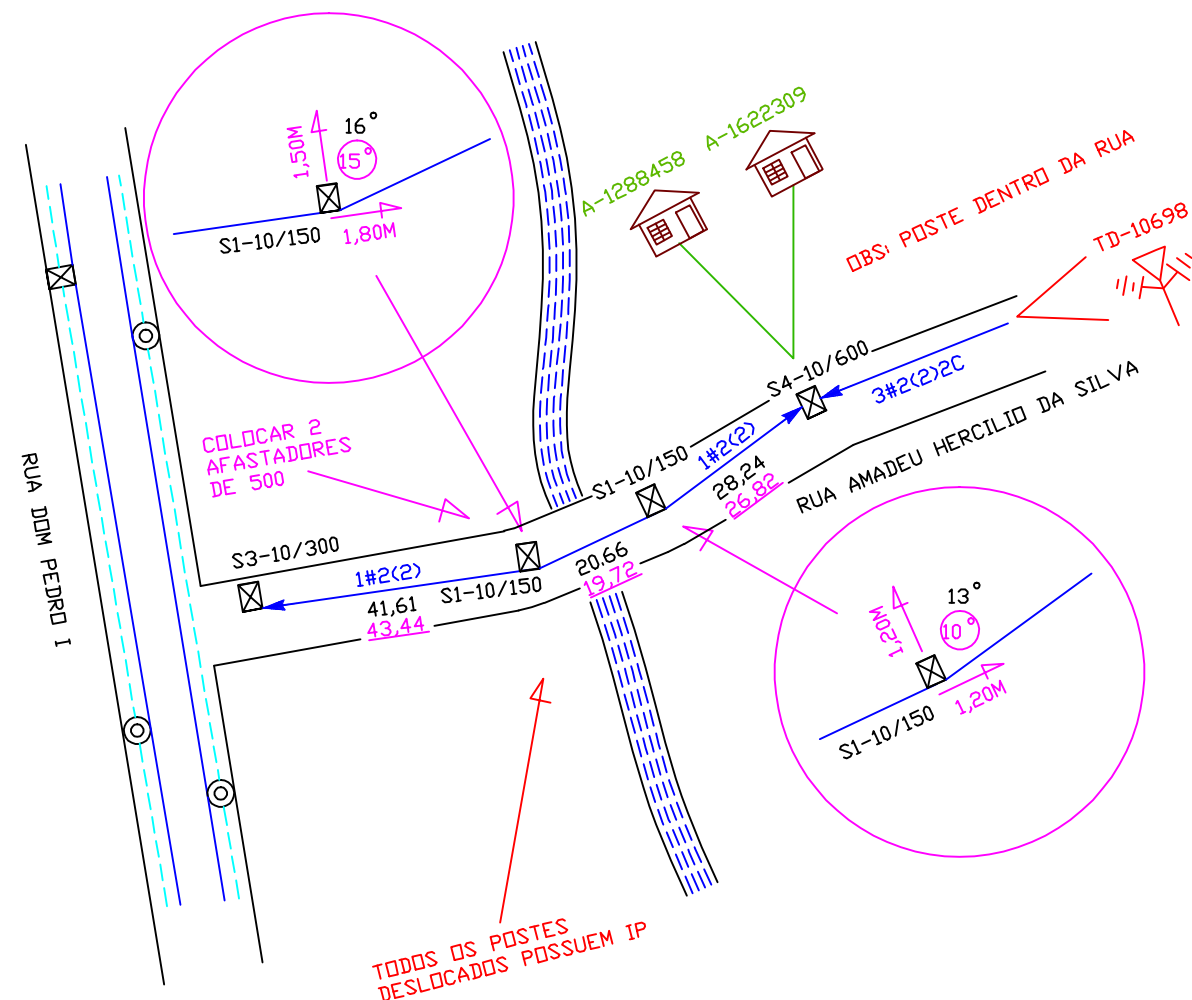

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

OBRA: DESLOCAMENTO DE REDE

LOCAL: R. AMADEU HERCILIO DA SILVA

DATA: 05/10/12